



## Wattstopper®

DLM - PIR Ceiling Mount Extended Height Occupancy Sensor (version 3)

DLM - IRP Montage au Plafond Spécial Grande Hauteur Détecteur de Présence (v3)


DLM - Sensor de Ocupación PIR de Montaje Alto en Techo (v3)

Installation Instructions • Instructions d'Installation • Instrucciones de Instalación

No: 24601- 12/19 rev. 3

### Catalog Number • Numéro de Catalogue • Número de Catálogo: LMPC-100-5

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • País de origen: Hecho en China



**This unit is pre-set for Plug n' Go™ operation, adjustment is optional.**

For full operational details, adjustment and more features of the product, see the DLM System Installation Guide provided with Wattstopper room controllers, and also available at [www.legrand.us/wattstopper](http://www.legrand.us/wattstopper).

**Installation shall be in accordance with all applicable regulations, local and NEC codes.** Wire connections shall be rated suitable for the wire size (lead and building wiring) employed.

For Class 2 DLM devices and device wiring: To be connected to a Class 2 power source only. Do not reclassify and install as Class 1, or Power and Lighting Wiring.

**Cet appareil est pré-réglé pour un fonctionnement Plug n' Go™ et son réglage est optionnel.**

Pour connaître tous les détails opérationnels, les réglages et les fonctions supplémentaires du produit, consulter le guide d'installation du système DLM fourni avec Wattstopper contrôleurs de pièce et aussi disponible au [www.legrand.us/wattstopper](http://www.legrand.us/wattstopper).

**L'installation doit être effectuée conformément à tous les règlements ainsi qu'aux codes locaux et de la NEC en vigueur.** Les raccordements de fils doivent être classés comme pouvant convenir au calibre du fil (fil de sortie et de bâtiment) utilisé.

Pour les dispositifs DLM de classe 2 et le câblage du dispositif: Doit être connecté à une source d'alimentation de classe 2 seulement. Ne pas reclasser et installer en tant que classe 1 ou en tant que fil d'alimentation ou d'éclairage.

**Esta unidad está preconfigurada para el funcionamiento Plug n' Go™; el ajuste es opcional.**

Para obtener detalles de funcionamiento, ajustes y más funciones del producto, consulte la Guía de instalación del sistema DLM que se proporciona con los controladores de habitación Wattstopper; también está disponible en [www.legrand.us/wattstopper](http://www.legrand.us/wattstopper).

**La instalación debe realizarse conforme con todas las reglamentaciones aplicables, las normas locales y los Códigos NEC.** Las conexiones de los conductores serán aptas para el tamaño de conductor utilizado (cableado de conducción y de construcción).

Para dispositivos DLM y cableado de dispositivos Clase 2: Para conexión únicamente a fuente de alimentación Clase 2. No reclasifique ni instale como Clase 1, ni con circuitos de alimentación e iluminación.

### SPECIFICATIONS

|                                                                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Voltage .....                                                                                                              | 24VDC                       |
| Current Consumption .....                                                                                                  | 7mA                         |
| Power Supply .....                                                                                                         | Wattstopper Room Controller |
| Connection to the DLM Local Network.....                                                                                   | 2 RJ-45 ports               |
| DLM Local Network characteristics when using LMRC-11x/2xx room controllers:                                                |                             |
| Low voltage power provided over Cat 5e cable (LMRJ); max current 800mA.                                                    |                             |
| Supports up to 64 load addresses, 48 communicating devices, including up to 4 LMRC-10x series and/or LMPL-101 controllers. |                             |
| Free topology up to 1,000' max.                                                                                            |                             |
| Environment .....                                                                                                          | For Indoor Use Only         |
| Operating Temperature .....                                                                                                | 32° to 131°F (0° to 55°C)   |
| Storage Temperature .....                                                                                                  | 23° to 176°F (-5° to 80°C)  |
| Relative Humidity .....                                                                                                    | 5 to 95% (non condensing)   |
| Patent Pending                                                                                                             |                             |

### CARACTÉRISTIQUES

|                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tension : .....                                                                                                                                                                                         | 24 VCC                                       |
| Consommation de courant : .....                                                                                                                                                                         | 7 mA                                         |
| Alimentation électrique : .....                                                                                                                                                                         | Contrôleur de pièce Wattstopper              |
| Raccordement au réseau DLM local : .....                                                                                                                                                                | 2 ports RJ-45                                |
| Caractéristiques du réseau DLM local .....                                                                                                                                                              |                                              |
| Alimentation basse tension via un câble de catégorie 5 (LMRJ).                                                                                                                                          |                                              |
| Prise en charge de 24 périphériques de communication comprenant 4 LMRC-10x ou LMPL-101 max sur chaque réseau DLM local. Une topologie libre supportant jusqu'à 305 m (1 000 pi) le câble basse tension. |                                              |
| Environnement .....                                                                                                                                                                                     | Pour une utilisation en intérieur uniquement |
| Température de fonctionnement .....                                                                                                                                                                     | 0 à 55 °C (32 à 131 °F)                      |
| Température de stockage.....                                                                                                                                                                            | -5 à 80 °C (23 à 176 °F)                     |
| Humidité relative .....                                                                                                                                                                                 | 5 à 95 % (sans condensation)                 |
| Brevets en attente                                                                                                                                                                                      |                                              |

### ESPECIFICACIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Voltaje:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 VCC                                  |
| Consumo de corriente: .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 mA                                    |
| Suministro de energía: .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | Controladores de habitación Wattstopper |
| Conexión a la red local DLM .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 puertos RJ-45                         |
| Características de red local DLM:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| El bajo voltaje se suministra por un cable Cat 5e (LMRJ); corriente máxima de 800 mA. Admite hasta 64 direcciones de carga, 48 dispositivos de comunicación, lo que incluye hasta 4 controladores de la serie LMRC-10x y LMPL-101. Topología libre de hasta 1000 pies de cable de bajo voltaje. |                                         |
| Entorno.....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solo para uso en interiores             |
| Temperatura de funcionamiento.....                                                                                                                                                                                                                                                              | 0° a 55°C (32° a 131°F)                 |
| Temperatura de almacenamiento.....                                                                                                                                                                                                                                                              | -5° a 80°C (23° a 176°F)                |
| Humedad relativa .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 a 95 % (sin condensación)             |
| Patente en trámite                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |

## SENSOR PLACEMENT


The LMPC-100-5 Extended Height sensor is designed for spaces with heights in the 20-40 foot range, such as warehouses. It is part of the DLM (Digital Lighting Management) family. Commissioning of the sensor is accomplished through the use of the LMCT-100 or LMCS-100 making placement convenient at 40 feet. It can be used in conjunction with other DLM products, such as the LMRC-10x and LMPL-101 products.

## EMPLACEMENT DU CAPTEUR

Le détecteur spécial grande hauteur LMPC-100-5 a été spécialement conçu pour les environnements qui présentent une hauteur de plafond comprise entre 6,1 et 12,2 m, tels que les entrepôts. Il fait partie de la famille de systèmes DLM (Gestion numérique de l'éclairage). Le détecteur est mis en service grâce au LMCT-100 ou au LMCS-100 ce qui lui permet d'être installé à une hauteur de 12,2 m. Il peut être utilisé avec d'autres produits DLM, notamment le LMRC-10x et le LMPL-101.

## LOCALIZACION DEL SENSOR

El sensor de altura extendida LMPC-100-5 está diseñado para espacios cuyas alturas oscilan entre 20 y 40 pies, tales como almacenes. Es parte de la familia DLM (Digital Lighting Management). La puesta en marcha del sensor se logra con el uso del LMCT-100 o LMCS-100, haciendo que su colocación sea conveniente a una altura de 40 pies. Se puede utilizar en conjunto con otros productos DLM, como los productos LMRC-10x y LMPL-101.

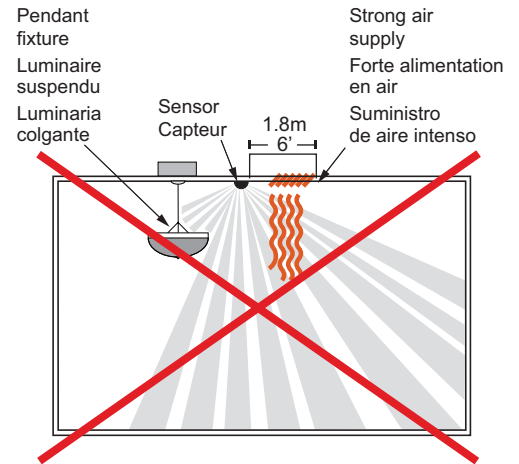

Mount sensor at least 6' away from air supply. Avoid obstacles that block sensor's line-of-sight. Installez le capteur à une distance minimale d'1,80 m (6 pi) d'une arrivée d'air. Supprimez tous les obstacles qui pourraient bloquer la zone de détection du capteur. Monte el sensor al menos a 1,8 m (6 pies) del suministro de aire. Evite obstáculos que bloqueen la línea de visión del sensor.

## COVERAGE PATTERN


The LMPC-100-5 provides a 360° coverage pattern. The coverage shown represents maximum coverage for walking motion at a mounting height of 20 - 40 feet.

## PORTÉE


Le LMPC-100-5 offre un angle de couverture de 360°. La portée illustrée ci-contre représente la portée optimale de détection des mouvements lorsqu'il est fixé à une hauteur comprise entre 6,1 et 12,2 m.

## DIAGRAMA DE COBERTURA

El LMPC-100-5 proporciona un diagrama de cobertura de 360°. La cobertura que se muestra representa la cobertura máxima para el movimiento al caminar a una altura de montaje de 6,1 a 12,2 m.

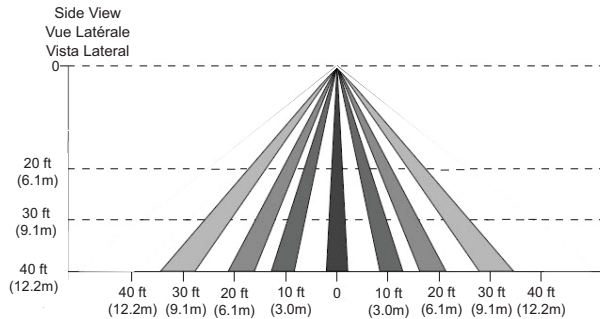


Top View @ 40 ft  
Vue Du Haut à 12,1 m  
Vista Superior a 12,1 m

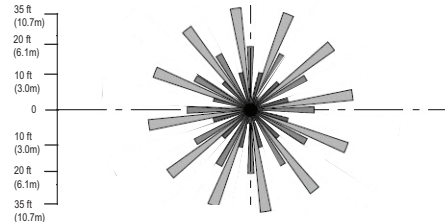

## CONNECTIVITY

The illustrations below show examples of free-topology wiring. The LMPC-100-5 communicates to all other Digital Lighting Management devices connected to the low voltage DLM Local Network, regardless of their position on the DLM Local Network.



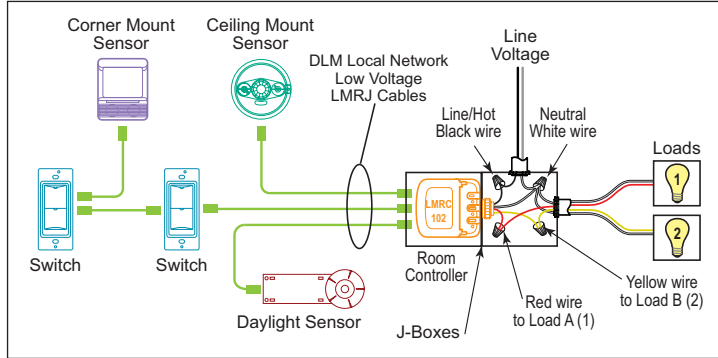


## CONNECTIVITÉ

Les illustrations ci-dessous représentent des exemples de câblage en topologie libre. Le LMPC-100-5 communique avec tous les autres périphériques de gestion numérique de l'éclairage raccordés au réseau DLM local, quel que soit leur position sur ce dernier.

## CONECTIVIDAD

Las ilustraciones a continuación muestran ejemplos de cableados de topología libre. El dispositivo LMPC-100-5 se comunica con todos los demás dispositivos de control de iluminación digital conectados a la red local DLM de bajo voltaje, independientemente de su posición en la red local DLM.

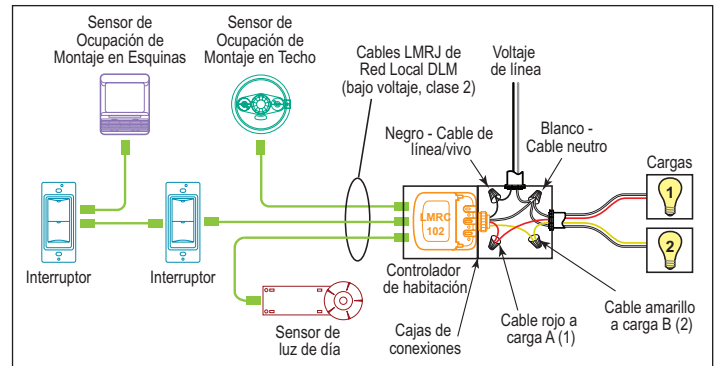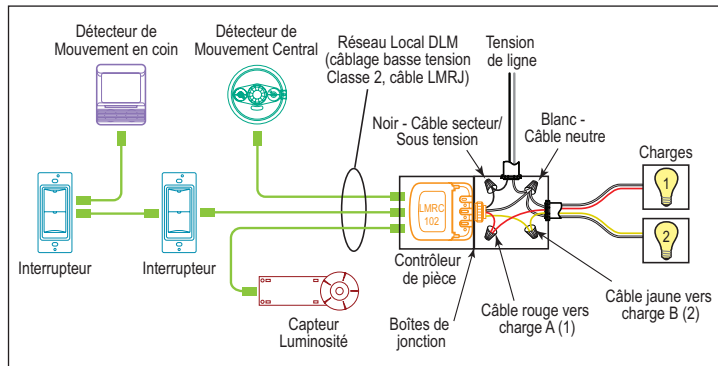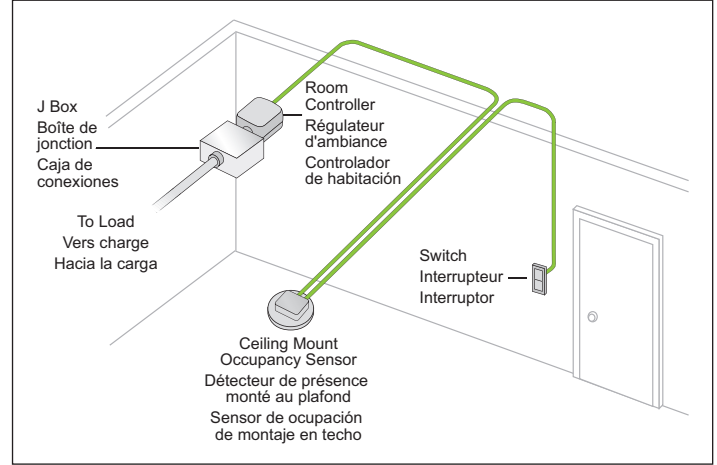

## MOUNTING

## MONTAGE


## MONTAJE

**WARNING:** A junction box used for sensor installation must not contain any Class 1, Class 3, or other power or lighting line voltage circuits.

**AVERTISSEMENT:** La boîte de jonction utilisée pour l'installation du capteur ne doit pas contenir de circuits d'alimentation ou d'éclairage de Classes 1 ou 3.

**ADVERTENCIA:** La caja de conexiones utilizada para la instalación del sensor no debe contener circuitos de voltaje de línea clase 1, clase 3 u otros circuitos de alimentación o iluminación.

To octagon box:  
Vers un boîtier octogonal:  
A la caja octogonal:

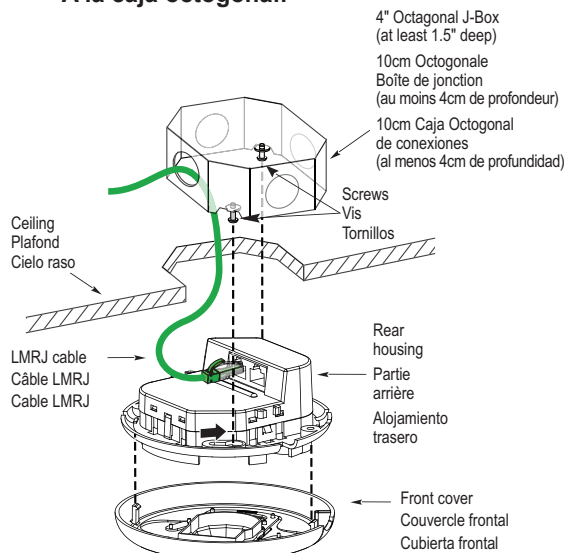


For applications requiring plenum rating

Pour les applications exigeant le respect des normes plénum

Para aplicaciones que requieren clasificación plénum

Through ceiling tile:  
Par une tuile de plafond :  
A través de la placa del techo:

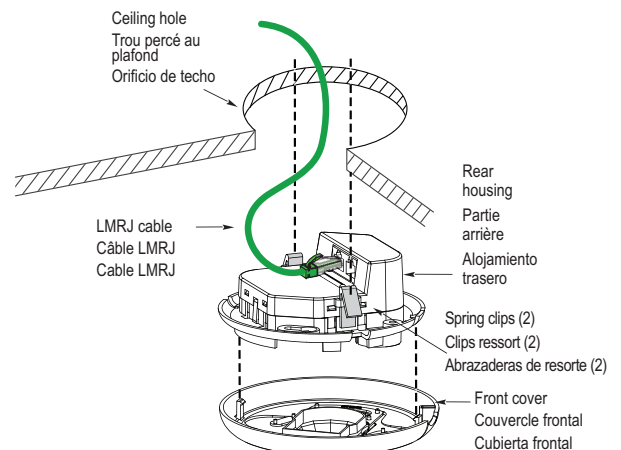

No box required in non-plenum rated applications

Aucun boîtier nécessaire pour les applications non soumises à la norme plénum

No se requiere caja en aplicaciones que no exigen clasificación plénum

## Sensor Parameters

## Paramètres du détecteur

## Parámetros del sensor

|                                                                                   |                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>T-DELAY</b>                                                                    | Time Delay<br>Temporisation<br>Demora de tiempo                                                      | 20 minutes<br>20 minutos |
|  | Passive Infrared Sensitivity<br>Sensibilité de l'infrarouge passif<br>Sensibilidad infrarroja pasiva | 90%                      |
| <b>W-T</b>                                                                        | Walk Through<br>Détection de mouvements<br>Recorrido                                                 | OFF<br>ARRÊT<br>APAGADO  |

## Load Parameters

## Paramètres de charge

## Parámetros de cargas

|                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <br><b>Load 1</b><br><b>Charge 1</b><br><b>Carga 1</b> | <br><b>Loads 2-8 or more**</b><br><b>Charges 2-8 ou plus**</b><br><b>Cargas 2-8 o más**</b>                                                                                        | <br><b>Plug Load</b><br><b>Prise de charge</b><br><b>Cargas comunes con alimentación CA</b> |
| ON Mode Operation*<br>Mode MARCHÉ<br>Fonctionnement*<br>Modo de Encendido* | AUTO-ON                                                                                                                                  | MANUAL-ON if switch is connected.<br>MARCHÉ MANUELLE si l'interrupteur est connecté.<br>Activación manual si el interruptor está conectado.<br><br>AUTO-ON if no switch.<br>MARCHÉ AUTOMATIQUE si pas d'interrupteur.<br>Activación automática si no hay interruptor. | AUTO-ON                                                                                                                                                                        |
| Blink Warning<br>Clignotement d'avertissement<br>Advertencia de parpadeo   | OFF<br>ARRÊT<br>APAGADO                                                                                                                  | OFF<br>ARRÊT<br>APAGADO                                                                                                                                                                                                                                               | OFF<br>ARRÊT<br>APAGADO                                                                                                                                                        |
| Daylighting<br>Éclairage de jour<br>Luz de día                             | ON<br>MARCHÉ<br>ENCENDIDO                                                                                                                | OFF<br>ARRÊT<br>APAGADO                                                                                                                                                                                                                                               | OFF<br>ARRÊT<br>APAGADO                                                                                                                                                        |

\* Auto-OFF is enabled according to the sensor Time Delay when a sensor is bound to the load, regardless of whether the load was turned on automatically with occupancy or manually using a switch.

La fonction Auto-OFF est activée en fonction du délai du retardateur lorsqu'un capteur est lié à la charge, que cette dernière se soit allumée automatiquement suite à la détection de mouvements ou ait été activée manuellement par le biais d'un interrupteur.

Auto-OFF (apagado automático) está activado según el tiempo de demora del sensor cuando un sensor está vinculado a la carga, independientemente de si la carga se activó automáticamente con la ocupación o manualmente utilizando un interruptor.

\*\* Max 8 loads using LMRC-100 series room controllers.

\*\* 8 charges max. en cas d'utilisation de régulateurs d'ambiance série LMRC-100.

\*\* Máx. de 8 cargas con controladores de habitación serie LMRC-100.

## TROUBLESHOOTING

Loads do not operate as expected.



**CAUTION: TO CONNECT A COMPUTER TO THE DLM LOCAL NETWORK USE THE LMCI-100. NEVER CONNECT THE DLM LOCAL NETWORK TO AN ETHERNET PORT – IT MAY DAMAGE COMPUTERS AND OTHER CONNECTED EQUIPMENT.**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDs don't light, display is off.             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check to see that the the sensor is connected to the DLM local Network.</li> <li>2. Check for 24VDC input to the sensor: Plug in a different DLM device at the sensor location. If the device does not power up, 24VDC is not present. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the high voltage connections to the room controller.</li> <li>• If high voltage connections are good and high voltage is present, recheck DLM local Network connections between the sensor and the room controller.</li> </ul> </li> </ol> |
| The wrong lights are controlled.              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Configure the sensor to control the desired lights using the Push n' Learn adjustment procedure.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LEDs turn ON and OFF but load doesn't switch. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure device is not in PnL.</li> <li>2. Check load connections to room controller.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## DÉPANNAGE

Les charges ne fonctionnent comme elles devraient.



**ATTENTION : POUR CONNECTER UN ORDINATEUR AU RÉSEAU DLM LOCAL, UTILISER LA LMCI-100. NE BRANCHEZ JAMAIS LE RÉSEAU DLM LOCAL À UN PORT ETHERNET – CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES ORDINATEURS AINSI QUE LES AUTRES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS.**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les LED ne s'allument pas, l'affichage est éteint.               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S'assurer que le capteur est raccordé au réseau DLM local.</li> <li>2. Vérifier que le capteur est raccordé à une tension de 24 VCC : Brancher un autre périphérique DLM à la place du capteur. Si le périphérique ne s'allume pas, l'alimentation en 24 VCC n'est pas opérationnelle. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier les raccords haute tension du régulateur d'ambiance.</li> <li>• Si les raccords haute tension sont corrects et que la haute tension passe bien, vérifier de nouveau les branchements au réseau DLM local entre le capteur et le régulateur d'ambiance.</li> </ul> </li> </ol> |
| Les éclairages pilotés ne sont pas les bons.                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Configurer le capteur pour qu'il pilote les éclairages souhaités à l'aide de la procédure de réglage Push n' Learn.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Les LED s'allument et s'éteignent mais la charge ne bascule pas. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que le périphérique n'est pas en PnL.</li> <li>2. Vérifier les raccords au niveau du contrôleur de pièce.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las cargas no funcionan como se espera.



**PRECAUCIÓN: PARA CONECTAR UNA COMPUTADORA A LA RED LOCAL DE DLM, USE EL DISPOSITIVO LMCI-100. NUNCA CONECTE LA RED LOCAL DE DLM A UN PUERTO ETHERNET: PODRÍA DAÑAR LAS COMPUTADORAS Y OTROS EQUIPOS CONECTADOS.**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los LEDs no se encienden, la pantalla está apagada.        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe que el sensor esté conectado a la red local DLM.</li> <li>2. Revise la entrada de 24 VCC al sensor: Conecte un dispositivo DLM diferente en la ubicación del sensor. Si el dispositivo no se enciende, los 24 VCC no están presentes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise las conexiones de alto voltaje al controlador de la habitación.</li> <li>• Si las conexiones de alto voltaje son correctas y hay alto voltaje, vuelva a revisar las conexiones de red local DLM entre el sensor y el controlador de la habitación.</li> </ul> </li> </ol> |
| Se controlan las luces incorrectas.                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Configure el sensor para controlar las luces deseadas utilizando el procedimiento de ajuste de Push n' Learn.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Los LEDs se encienden y se apagan pero la carga no cambia. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que el dispositivo no esté en PnL.</li> <li>2. Revise las conexiones de carga al controlador de habitación.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| WARRANTY INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Wattstopper warrants its products to be free of defects in materials and workmanship for a period of five (5) years. There are no obligations or liabilities on the part of Wattstopper for consequential damages arising out of, or in connection with, the use or performance of this product or other indirect damages with respect to loss of property, revenue or profit, or cost of removal, installation or reinstallation.</p> | <p>Wattstopper garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans. Wattstopper ne peut être tenu responsable de tout dommage consécutif causé par ou lié à l'utilisation ou à la performance de ce produit ou tout autre dommage indirect lié à la perte de propriété, de revenus, ou de profits, ou aux coûts d'enlèvement, d'installation ou de réinstallation.</p> | <p>Wattstopper garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años. No existen obligaciones ni responsabilidades por parte de Wattstopper por daños consecuentes que se deriven o estén relacionados con el uso o el rendimiento de este producto u otros daños indirectos con respecto a la pérdida de propiedad, renta o ganancias, o al costo de extracción, instalación o reinstalación.</p> |