Pass & Seymour®

Direct Wire Lighting Bypass Adapter 120VAC 60Hz 0.1 Amps
Adaptateur de dérivation d'éclairage à fil direct 120VAC 60 Hz 0.1 Ampli
Adaptador de bypass de iluminación de cable directo 120VCA 60Hz 0.1 Amperio
Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

No: 341359 5/22

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: DIMBPASS

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • País de origen: Hecho en China

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS!
CAUTION:
- To prevent severe shock or electrocution, always turn power OFF at the service panel before working with wiring.
- Use this device with copper or copper-clad wire. Do not use with aluminum wire.
- Must be installed in accordance with National and Local electrical codes.

WARNING: IMPROPER WIRING OF ANY ELECTRICAL DEVICE CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. THESE WIRING DEVICES SHOULD BE INSTALLED BY AN ELECTRICIAN OR OTHER QUALIFIED PERSON.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS. ATTENTION
- Pour éviter tout choc électrique ou une électrocution, coupez toujours l'électricité au niveau du panneau d'alimentation avant de commencer à câbler.
- Utilisez ce dispositif avec des fils en cuivre ou cuivrés. Ne l'utilisez pas avec des fils en aluminium.
- Doit être installé conformément aux codes locaux et nationaux de l'électricité.

AVERTISSEMENT : LE CÂBLAGE INCORRECT DE TOUT DISPOSITIF ÉLECTRIQUE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT. CES DISPOSITIFS DE CÂBLAGE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. PRECAUCIÓN:
- Para evitar serios electrochoques o electrocución, siempre APAGUE el suministro eléctrico en el panel de servicio antes de trabajar con los cables.
- Utilice este dispositivo con alambres de cobre o revestidos de cobre. No usar con cables de aluminio.
- Se debe instalar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.

ADVERTENCIA: EL CABLEADO INCORRECTO DE UN DISPOSITIVO ELÉCTRICO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O AÚN LA MUERTE. UN ELECTRICISTA U OTRA PERSONA COMPETENTE DEBE INSTALAR ESTOS DISPOSITIVOS DE CABLEADO.

DESCRIPTION:
This device is an adapter that can be installed at the dimmer or at the load that fixes most LED light anomalies such as flicker and ghosting.

DIRECTIONS:
1. Disconnect power to circuit by removing fuse or turn circuit breakers OFF before installing. Before wiring, verify that power has been removed by testing with a circuit tester at the outlet box.
2. Label wires connected to existing device.
3. Disconnect existing device.
4. Install device per corresponding wiring diagram. Figure 1 or 2.
5. Mount the device to wall box.
6. Attach wall plate, then restore power to circuit.

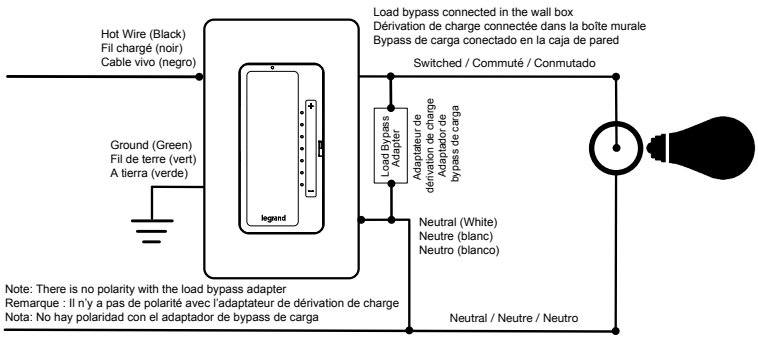

Figure 1 / Illustration 1 / Figura 1

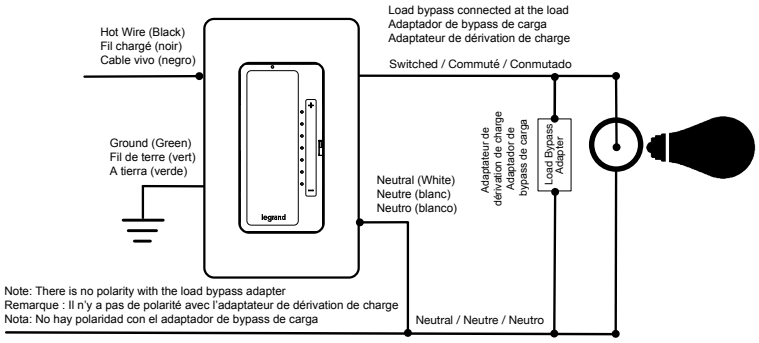

Figure 2 / Illustration 2 / Figura 2

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

DESCRIPTION:
Cet appareil est un adaptateur qui peut être installé au niveau du gradateur ou de la charge et qui corrige la plupart des anomalies des lumières DEL comme le scintillement et l'effet fantôme.

INSTRUCTIONS :
1. Coupez l'alimentation du circuit en retirant le fusible ou en ouvrant les disjoncteurs (OFF/ARRÊT) avant de commencer l'installation. Avant de commencer le cablage, vérifier que l'alimentation a été coupée en testant les fils avec un contrôleur au niveau de la boîte murale.
2. Étiquetez les fils reliés au dispositif actuel.
3. Déconnectez le dispositif actuel.
4. Installez le dispositif comme montré au schéma de principe de l'illustration 1 ou 2.
5. Montez le dispositif à la boite murale.
6. Remontez la plaque murale, puis remettez le circuit sous tension.

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN:
Este dispositivo es un adaptador que se puede instalar en el regulador o en la carga que corrige la mayoría de las anomalías de la luz LED, como el parpadeo y el efecto fantasma.

INSTRUCCIONES:
1. Desconecte el suministro eléctrico al circuito retirando el fusible o apagando los cortacircuitos antes de instalar. Antes de comenzar con el cableado, utilice un probador de circuitos en la caja de salida para verificar que el suministro esté desconectado.
2. Marque los cables conectados al dispositivo existente.
3. Desconecte el dispositivo existente.
4. Instale el dispositivo según el diagrama de cableado. Figura 1 o 2.
5. Monte el dispositivo en la caja de pared.
6. Instale la placa de pared, luego restaure el suministro eléctrico al circuito.

341359 5/22

© Copyright 2022 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2022 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2022 Legrand Todos los derechos reservados.

860.233.6251
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca